


	Suunnittelija	Rakennuskohde		
		Mittakaava 1:5	Päiväys	Yhteyshenkilö

PRO dB LÄMPÖLATTIA

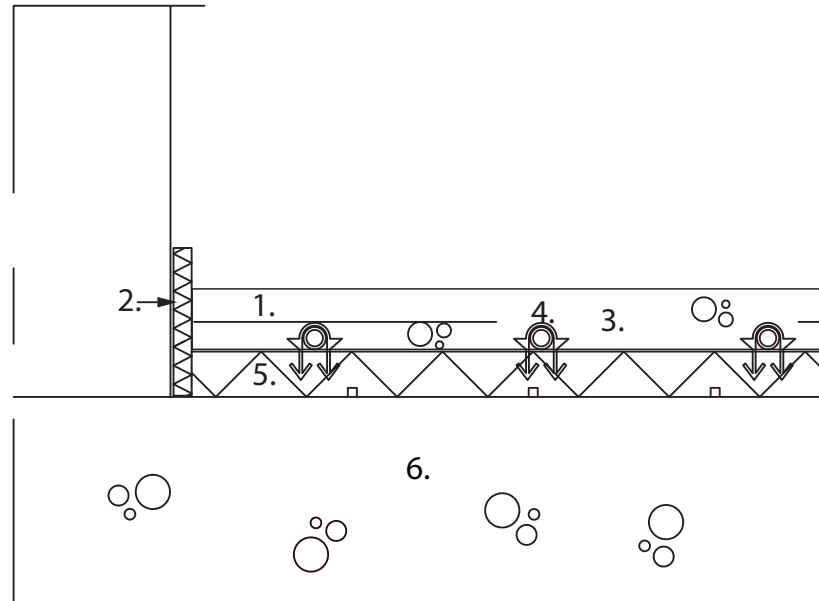

1. PUMPPUTASOITE, KIILTO PRO PLAN BASE
 - vahvuus 25 mm putken päälle, kokonaisvahvuus n.40 mm
 - Kiilto Jälkihoitoaine levitetään lattian päälle pumppauksen jälkeisenä päivänä
2. NEREUS- reunanauha muovileipeellä
 - solumuovi, 120 x 8 mm
 - katkaistaan lattiapintaan valun jälkeen
3. KIILTO PRO PLAN LASIKUITUVERKKO 100
 - lasikuituverkon limitys minimi 50 mm
4. NEREUS LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-RT 16 X 2,0 mm
5. THERMISOL STEP FLOOR HEATING
 - askeläänieristelevy 30mm
 - uritukset alapinnassa
6. KANTAVA RAKENNE
 - massiivinen betoniholvi
 - ontelolaatta

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02177-09 05.06.2009
 ASKELÄÄNITASOLUKU $L'_{n,w} < 53$ dB

OHJEELLINEN PERIAATEDETALJI
 Rakennuksen suunnittelija
 tarkistaa detaljin soveltuvuuden
 kohteeseen ja tekee tarvittavat
 muutokset.